

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. АЛАТЫРЯ ЧР)

П Р И К А З № 177

06 апреля 2016 года

город Алатырь

**Об утверждении нормативов
водоотведения (сброса) по
составу сточных вод**


В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики № 190 от 14 марта 2016 года «Об уполномоченной организации водопроводно-канализационного хозяйства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих на очистные сооружения от абонентов МУП «Водоканал» г. Алатыря Чувашской Республики, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эколога МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР Саликову Марину Майевну.

С приказом ознакомлена: 06.04.2016 г. эколог МУП «Водоканал»
г. Алатыря ЧР Саликова Марина Майевна

Директор МУП «Водоканал»
г. Алатыря ЧР

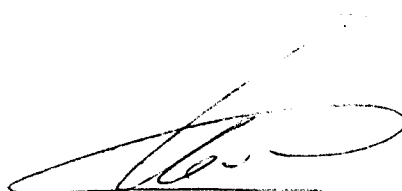

В. И. Шоронов

Согласовано: главный инженер МУП «Водоканал»
г. Алатыря Чувашской Республики
Тремасов А.В.



Нормативы
водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих на очистные сооружения от
абонентов МУП «Водоканал» г. Алатыря Чувашской Республики

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Допустимая концентрация для сброса в централизованную систему канализации, мг/л
1	Взвешенные вещества	480
2	БПК ₅	300
3	ХПК	500
4	Жиры	50
5	Нефтепродукты	0,2
6	Сухой остаток	920
7	Хлориды	840
8	Сульфаты	220
9	Аммоний-йон	51
10	Нитраты	29
11	Нитриты	0,07
12	Фосфаты (P)	9,3
13	АСПАВ (анионные синтетические поверхностно – активные вещества)	0,2
14	Алюминий	0,08
15	Железо общее	0,3
16	Медь	0,003
17	Цинк	0,03
18	Никель	0,04
19	Хром ⁶⁺	0,1
20	Хром ³⁺	0,6